
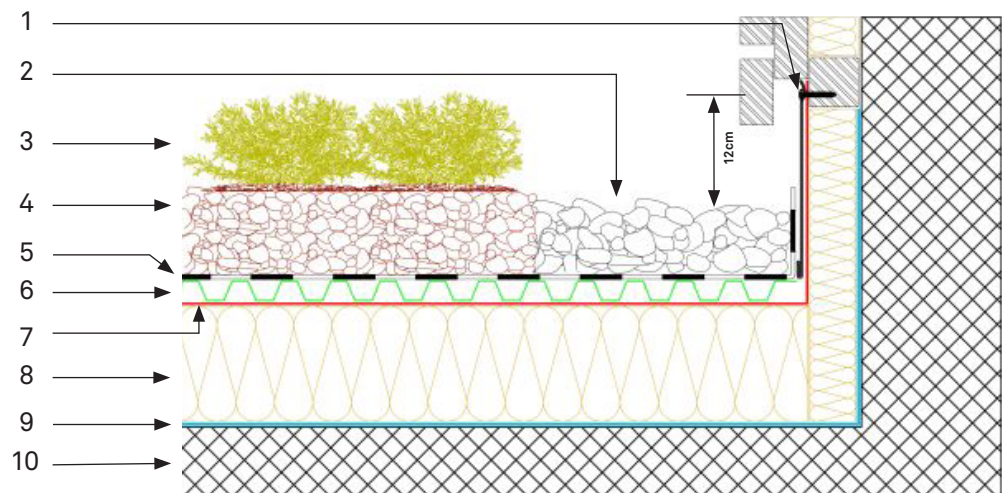


## 2.3 Detaillösung

16/06/2026

### Wandanschluss bei hinterlüfteten Fassaden

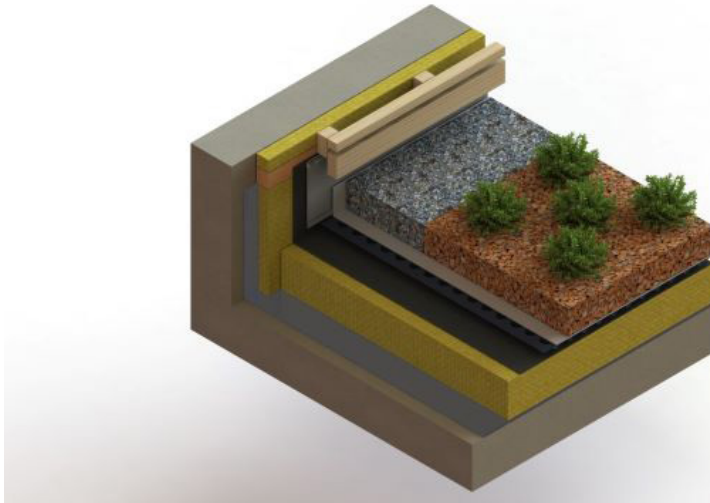

#### Legende

1. Schutzblech
2. Rundkies gewaschen 16/32 mm, Kiesstreifenbreite mind. 30 cm
3. Contec.fior Ansaat
4. Contec.fior RCE Dachsubstrat
5. Contec.flex Schutz-/Trennlage
6. Contec.drain Wasserspeicherplatte/Contec.drain Drainageplatte
7. Contec.proof EPDM
8. Contec. therm Wärmedämmung
9. Contec.vap Dampfbremse/Bauzeitabdichtung
10. Unterkonstruktion

